

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/03/2025

Inspecteur: Niel Tersago

Mentor: -

Installateur: Nova Elektro

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 1003 992 263

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251368

Datum verslag: 04/03/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Graanstraat
Huisnummer: 3
Busnummer: 3
Postcode: 2170
Gemeente: Merksem
Land: België

Eigenaar

Naam: Via Nova Elektro
Straatnaam: Graanstraat
Huisnummer: 3
Busnummer: 3
Postcode: 2170
Gemeente: Merksem
Land: België

Installateur

Naam: Nova Elektro
BTW nr.: BE 1003 992 263
Telefoonnummer: +32 484 90 14 19
E-mail: nova-reno@live.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: -

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 3

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A



Aantal kringen: 11

Ri algemeen: 5,98 MΩ

RE: 4,56 Ω

OK

OK

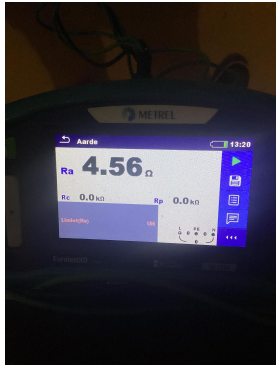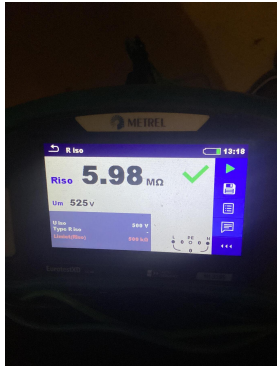

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	Zie schema's	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 4/3/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:16 tot 13:57
 De inspecteur Niel Tersago

Niel Tersago
 ACEG VZW - #297

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/3/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




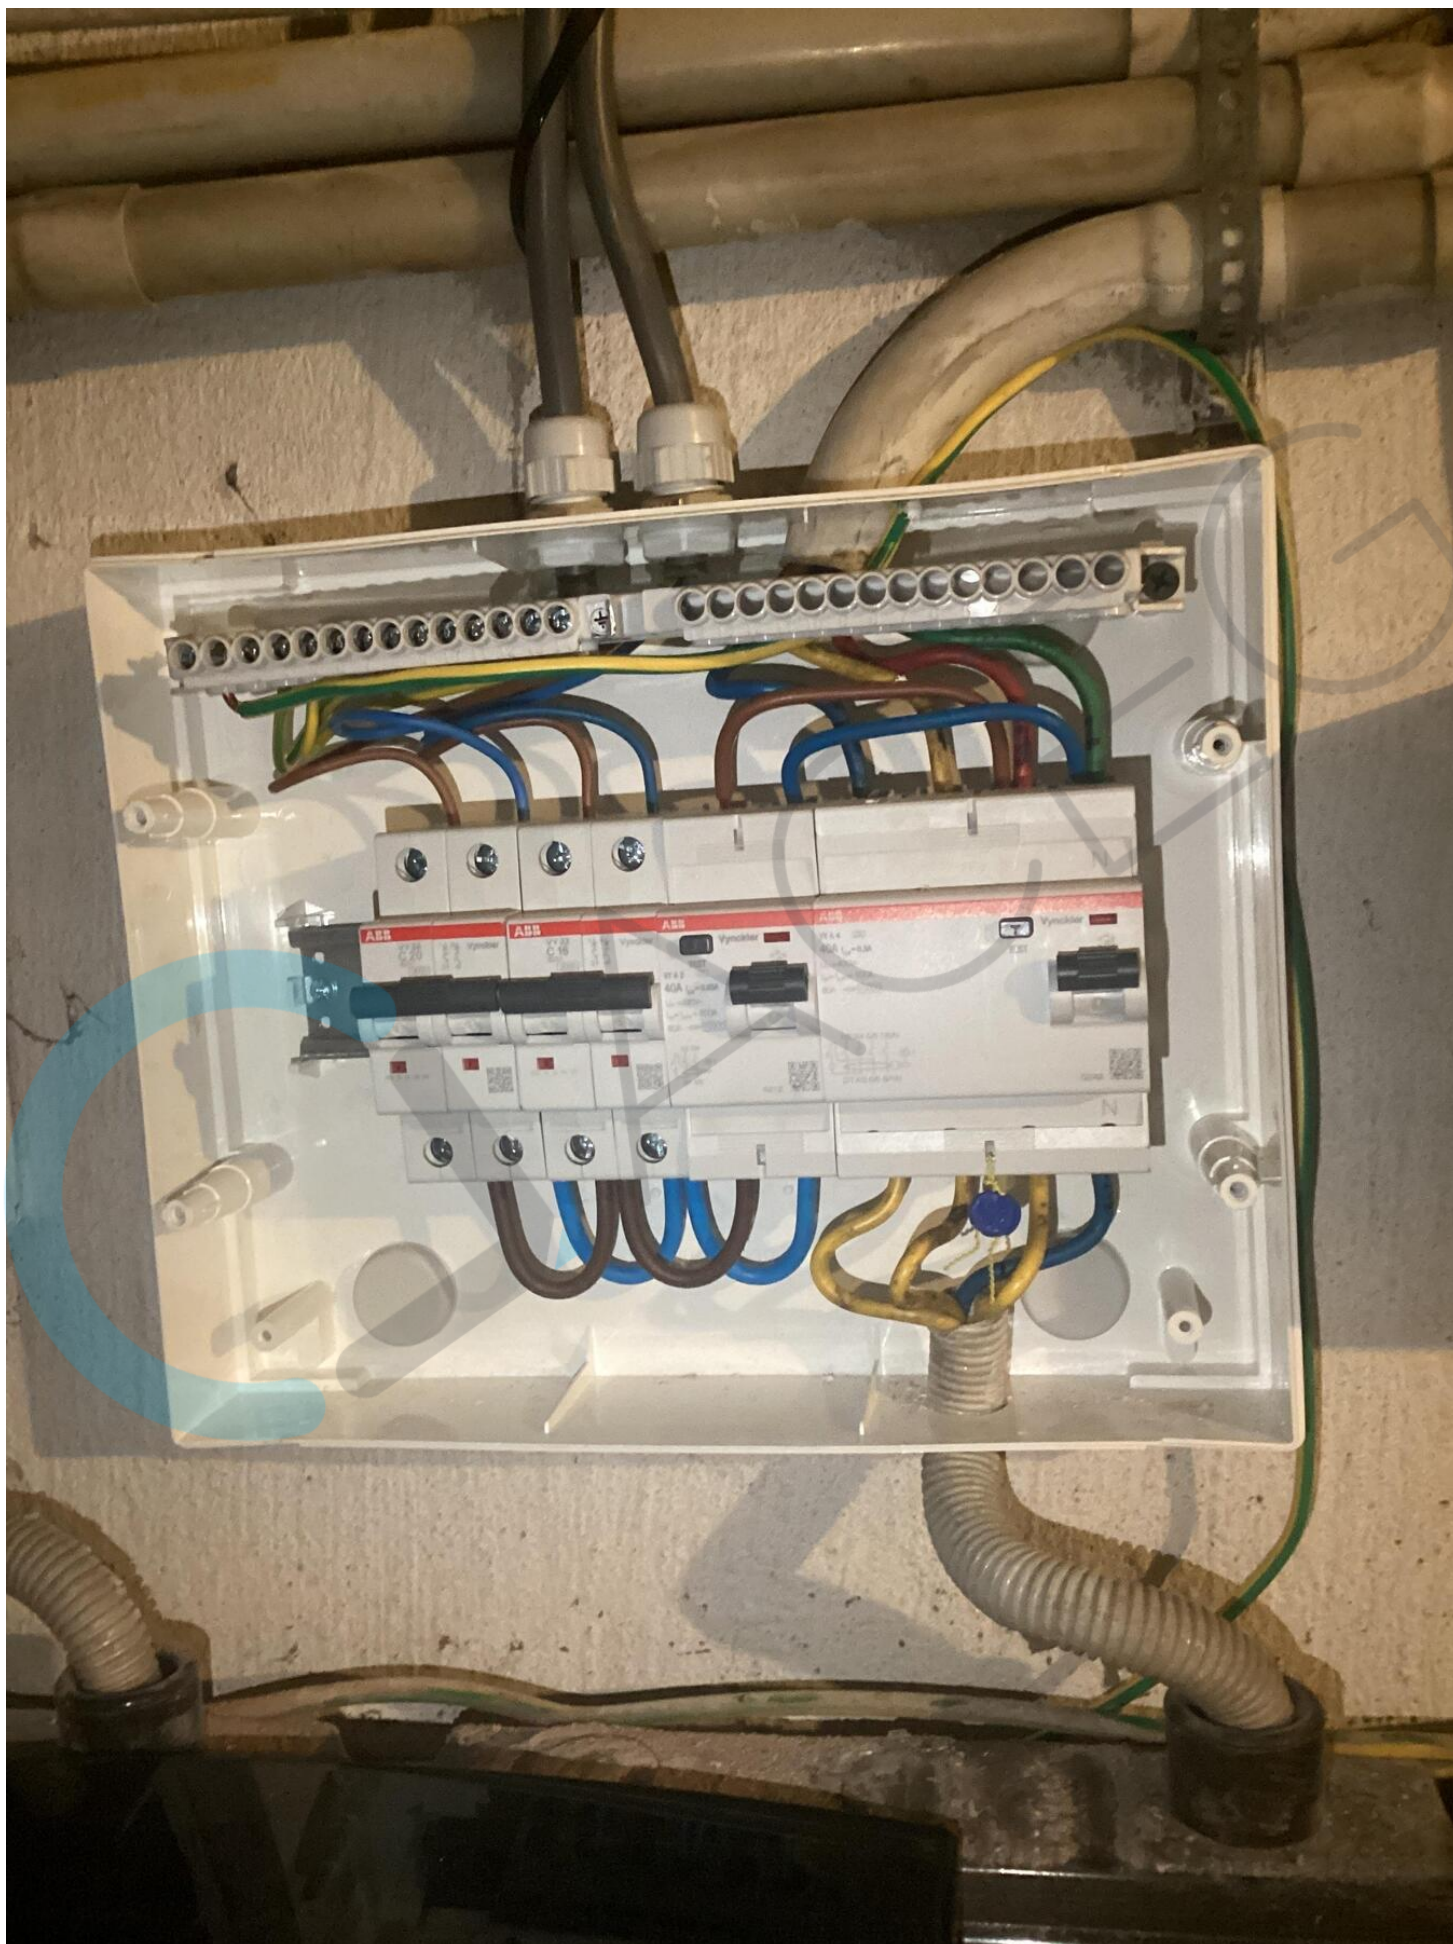





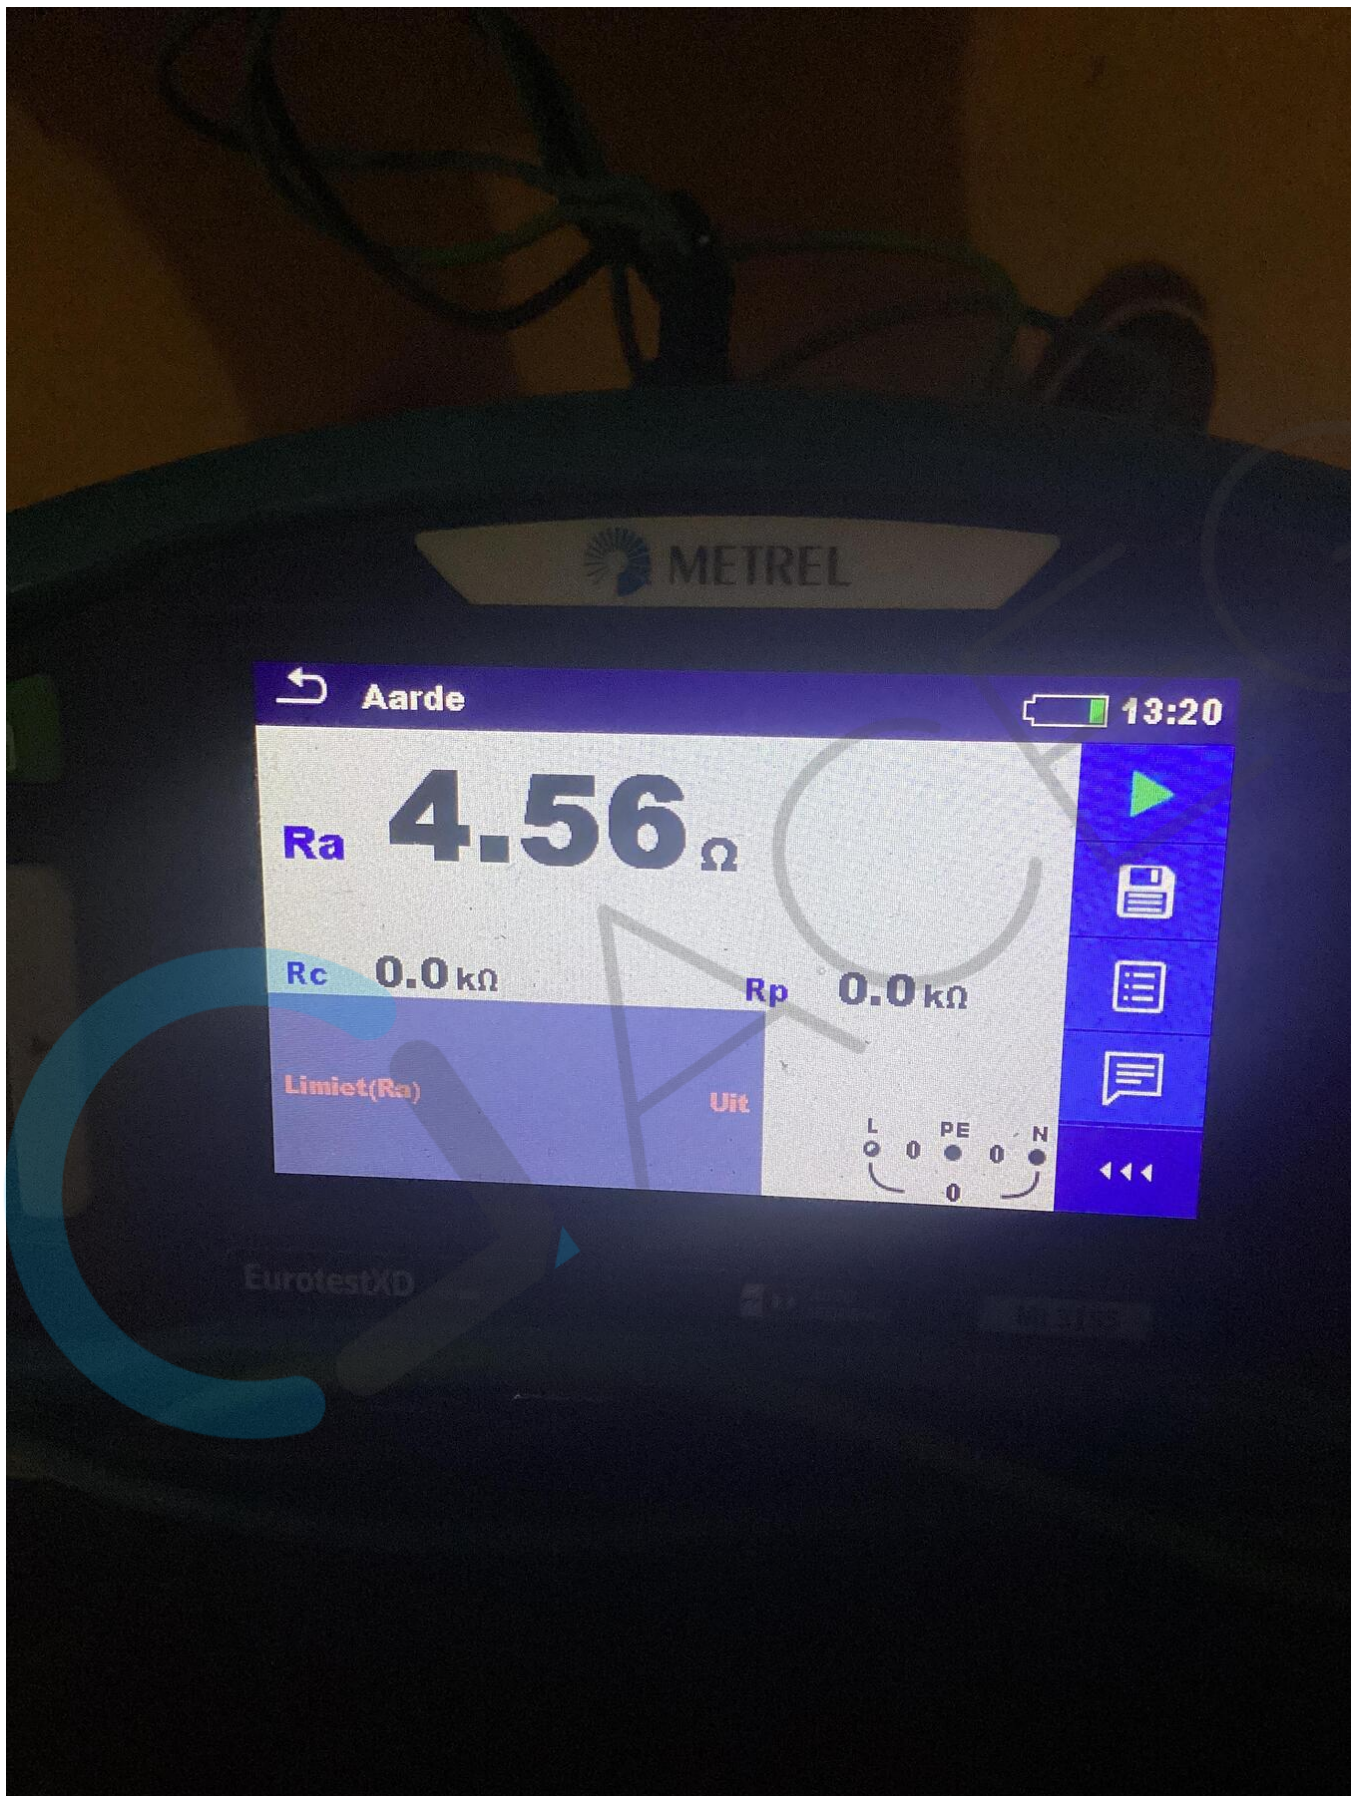

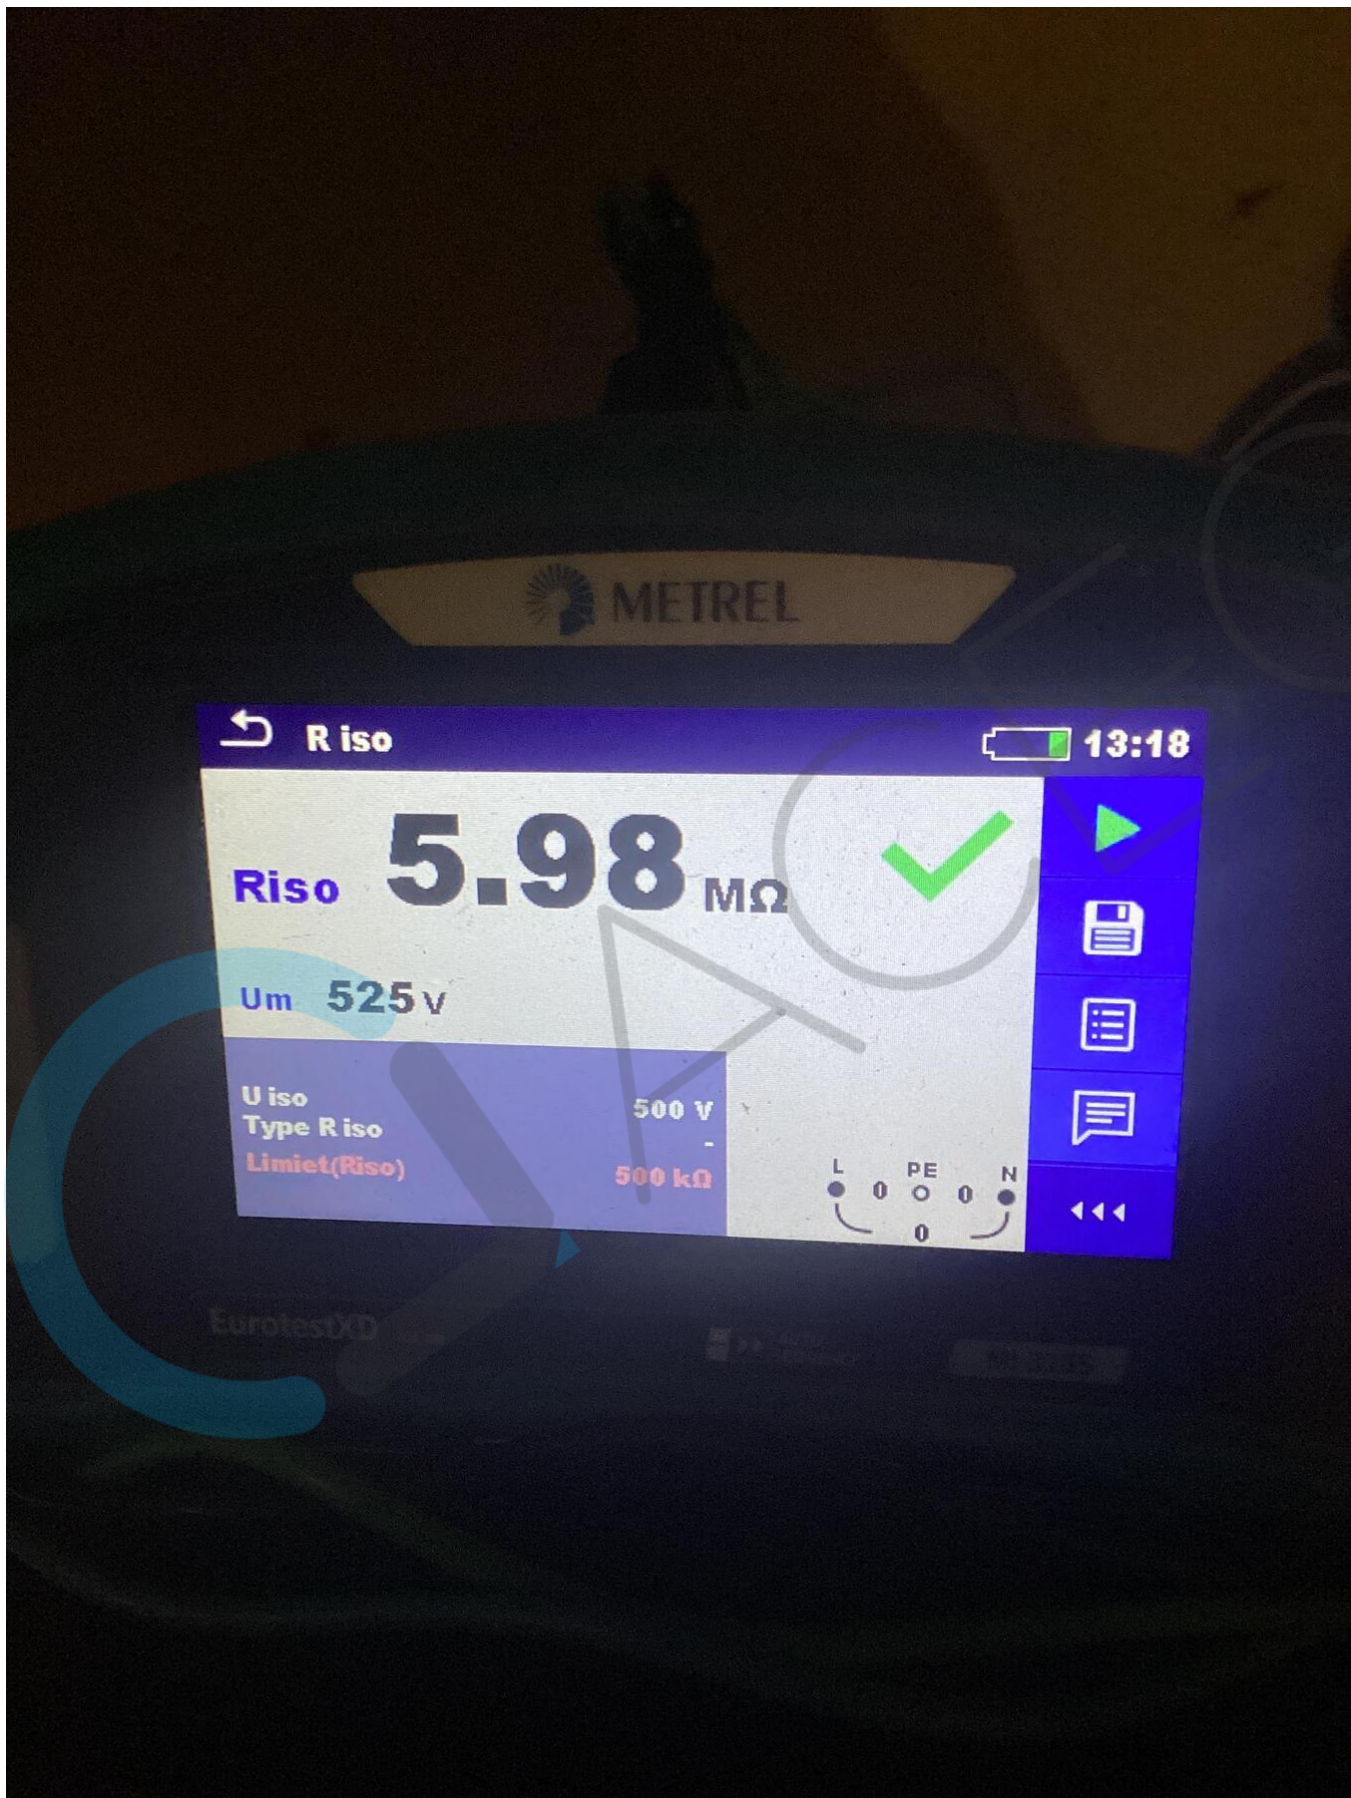



Kelder

Plaats van de elektrische installatie
Shenol Allev
Graanstraat 3 Bus 3
2170 Antwerpen

Installateur

p. 4/4
Situatieschema

3 x 230V - 50Hz

Schema's getekend door: Nova Renovatiewerken - BTW BE 0845.203.164

Niel Tersago
1500010001 - 8297

04/03/2025

Garage

X
J1

Plaats van de elektrische installatie
Shenol Allev
Graanstraat 3 Bus 3
2170 Antwerpen

Installateur

p. 3/4
Situatieschema

3 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Nova Renovatiewerken - BTW BE 0845.203.164

Niel Tersago
ACEG VZW - 8297

04/03/2025

